


Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	400/230
Moc zainstalowana	10,3
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	

Rozdzielnia szczelna
wnękowa 2x12 modułów

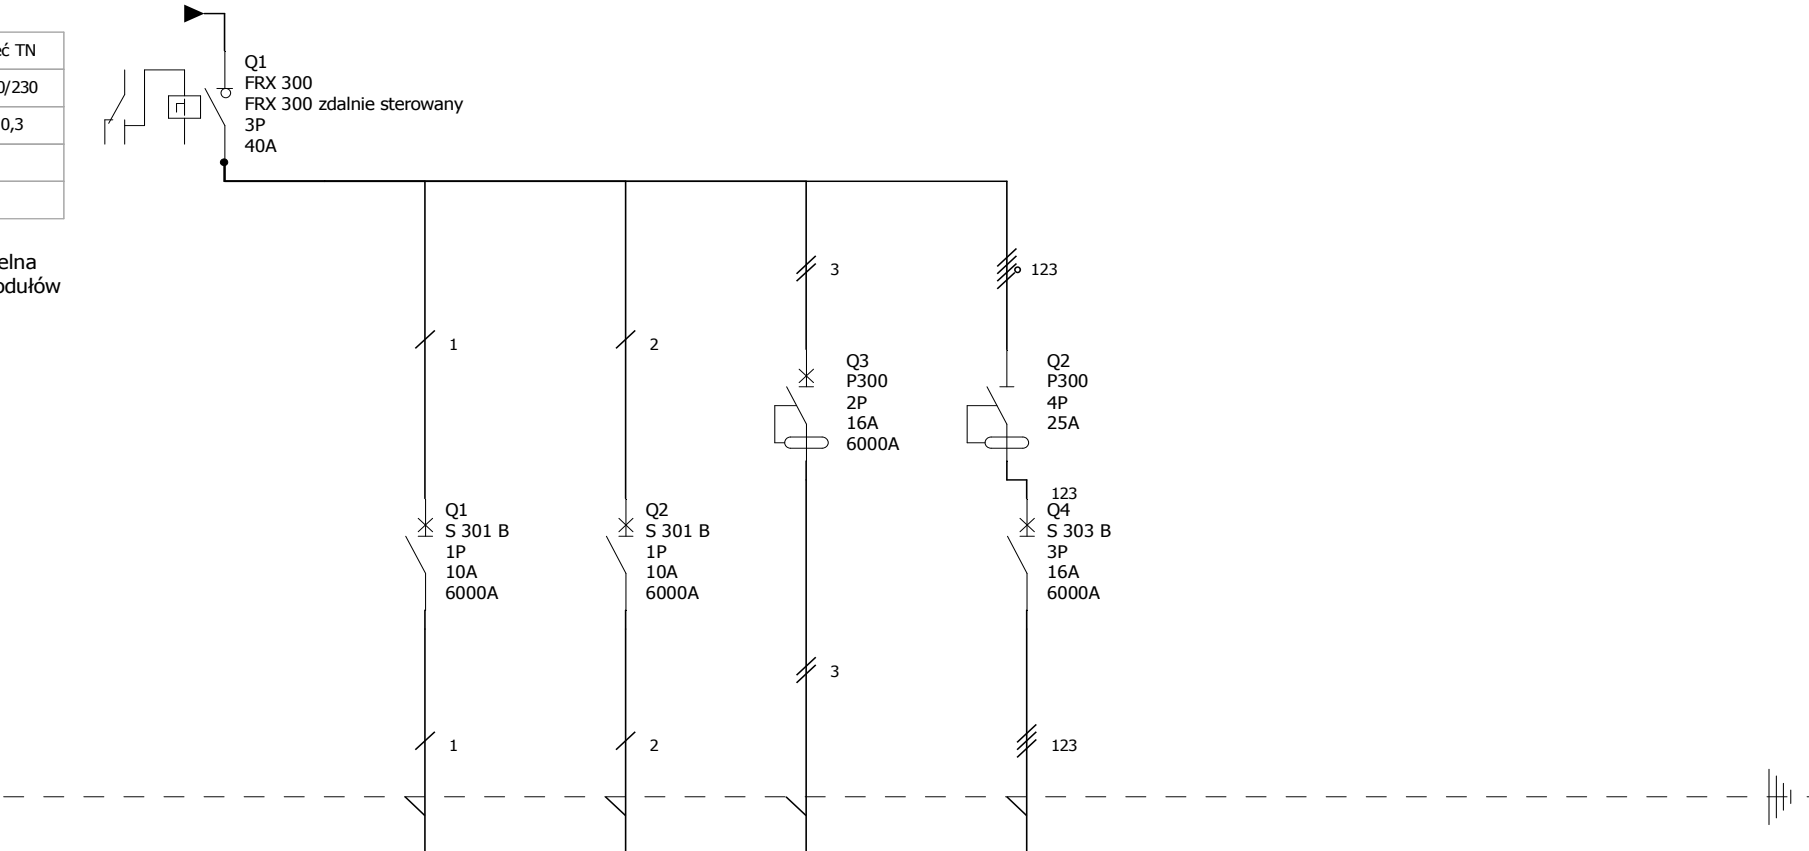

Identyfikacja urządzenia	Q1	Q1	Q2	Q3	Q4			
Identyfikacja złączy								
Opis	Zasilanie z istniejącej rozdzielni w hydroforni. Wyłącznik Główny Pożarowy	Oświetlenie podstawowe garażu	Oświetlenie zewnętrzne	Gniazodka 230V	Mini rozdzielnia z gniazdem 16A/400V i 230V			
Obwód - Moc	10,3/4,1	0,7	0,6	1,0	8,0			
Długość kabla								
Przewód - Przekrój	5x4	3x1,5	3x1,5	3x2,5	5x2,5			
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY			
Typ izolacji kabla								